


Note:
Ved anlæg større end 1 MW monteres mængdemåler til afregning af spædevand, Type Sensus 100182645-10 med mit-Modul T30-90.

Signaturforklaring

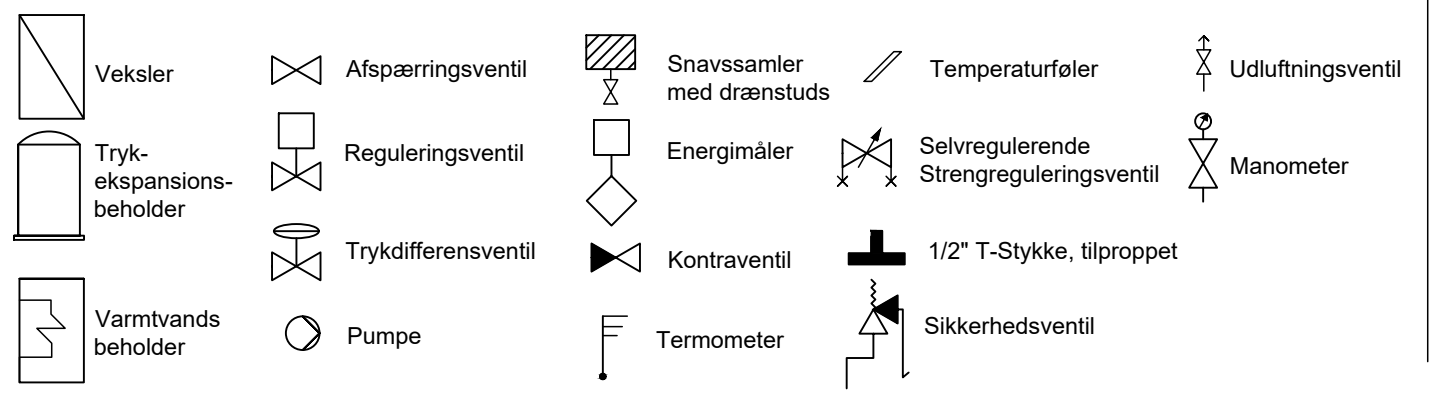

3	Ændringer i snavssamler, manometer. Trykdifferensventil flyttes.	04.04.2024	KGR	JJR	JJR
2	Ændringer i tegningshovedet. Note tilføjet.	09.11.2023	KGR	JJR	JJR
1	Øvrige redigeringer	08.09.2022	MAN	JJR	JJR
Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	VEKS - Unit og VVS udbud	Sag nr.:	108-1242		
		Dato:	22.07.2022		
Emne:	Principdiagram for større brugerinstallationer over 50 kW med GVV	Tegn nr.:			Rev.: 3
			Bilag 12		
Udf.:	MAN	Kont.:	JJR	Godk.:	JJR
Mål:					