


Leveringsgrænse 2

Fjernvarmeunit

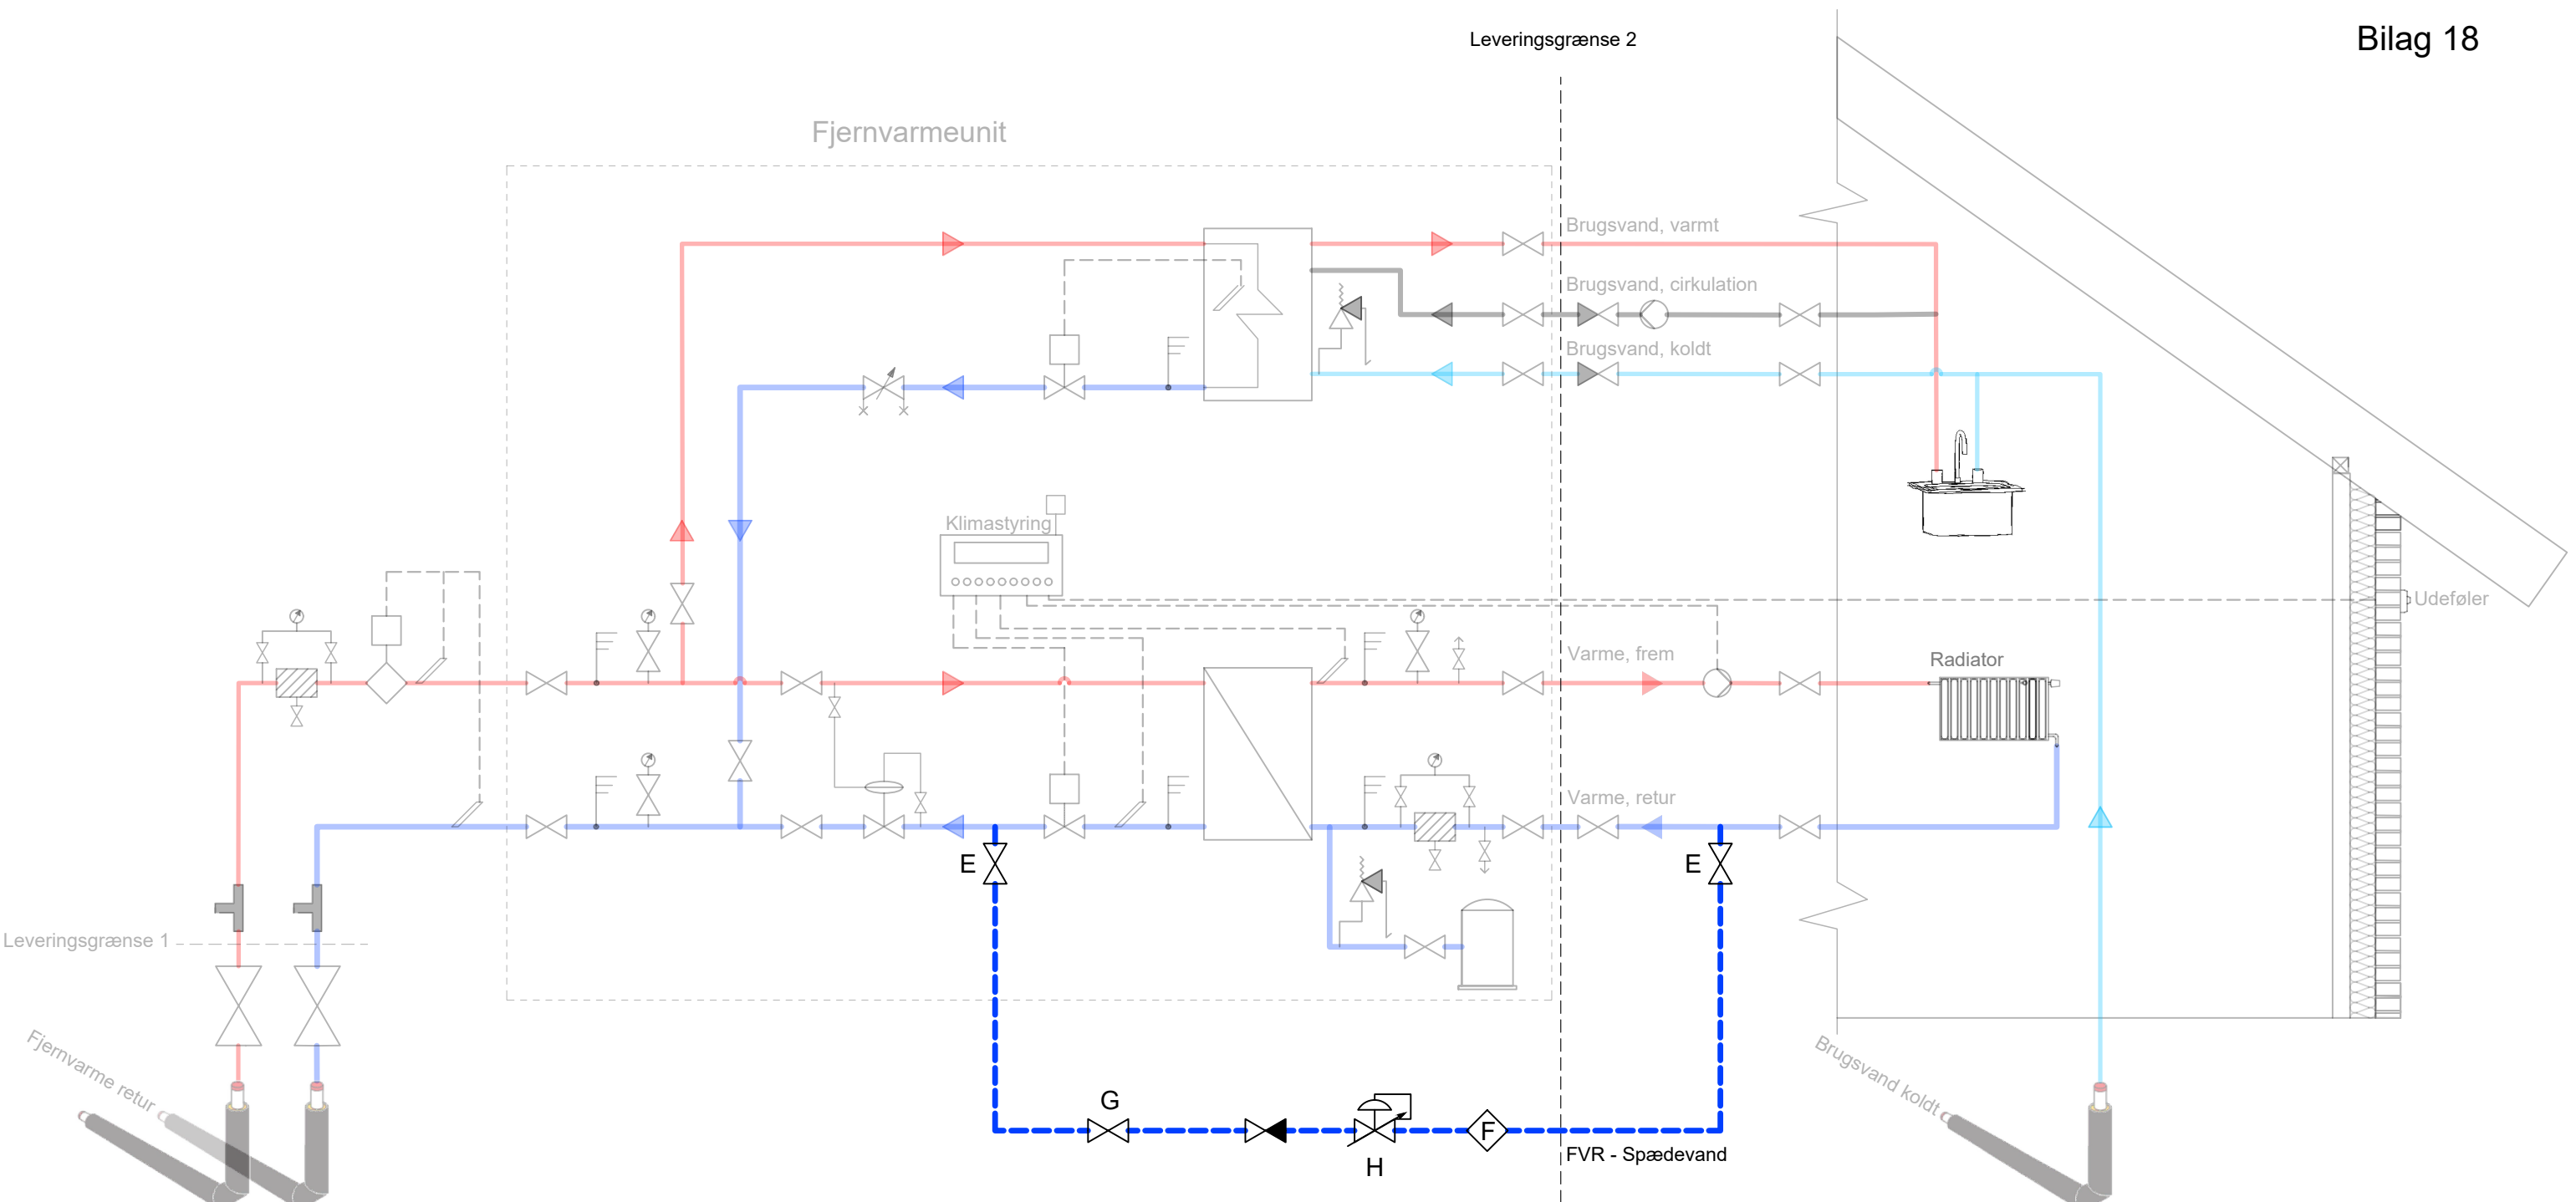


Note:

- E: Spædevandstilslutninger
- F: Mængdemåler til afregning af spædevand: type Sensus 100182645-10, med mit-Modul T30-90
- G: Afspærringsventil med lås: type EGO CL58F - F726
- H: Taconova Taco-Setter Inline strengreguleringsventil std. VVS nr. 407022208

De dæmpede linjer står for enhver af de mulige større brugerinstallationer.

Signaturforklaring

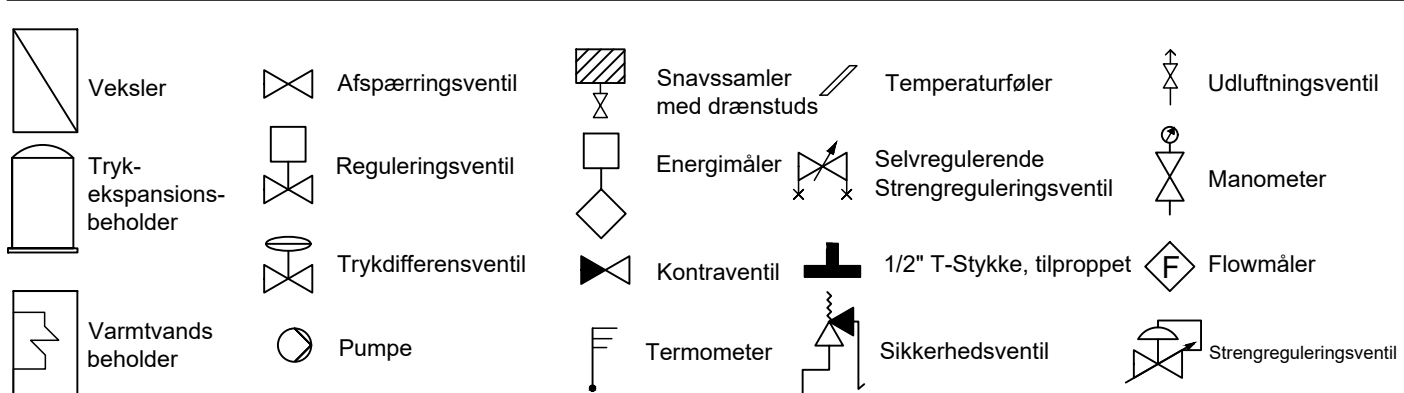

1	Ændringer i snavssamler, manometer. Trykdifferensventil flyttes.	04.04.2024	KGR	JJR	JJR
Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	VEKS - Unit og VVS udbud	Sag nr.:	108-1242		
		Dato:	15.01.2024		
Emne:	Principdiagram for brugerinstallationer. 16 bar, maks. 110 °C Indirekte anlæg > 1 MW. Spædevandsarrangement	Tegn nr.:			Rev.: 1
			Bilag 18		
	Udf.: KGR	Kont.: JJR	Godk.: JJR	Mål: -	